


NOTAT INFRASTRUKTUR – DOK. NR. 1244103-0-01-E-40-RAP-004

KUNDE / PROSJEKT Entra ASA / Malmskriverveien 16 - RIE	PROSJEKTLEDER Niels Brix Klausen	DATO 03.12.2021
PROSJEKTNUMMER 1244103	OPPRETTET AV Niels Brix Klausen	REV. DATO

Notat infrastruktur el-kraft og teletekniske anlegg

Innhentet kartgrunnlag fra Geomatikk viser at det er kabelanlegg som kommer i konflikt med nybygget i Malmskriverveien 16. Viser til kartunderlag fra Geomatikk.

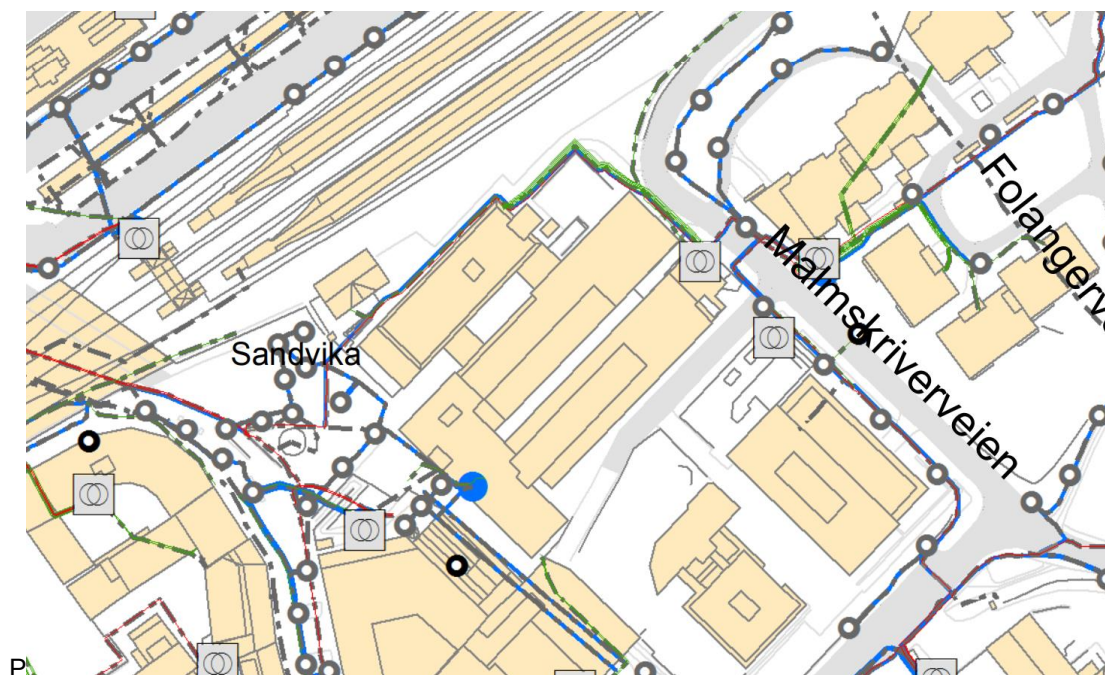

Kabeltrase som kommer i konflikt med nybygget omfatter høyspentkabel, veilyskabler, inntakskabler til Malmskriverveien 18 og mindre bygg mellom Malmskriverveien 18 og jernbanen. Videre er det en del teletekniske leverandøres fiberkabler.

Høyspentkabler og lavspentkabler er ført frem i grøft fra Elvis nettstasjon B0123 i Malmskriverveien 10, frem til parkeringshus hvor lavspentkabler er ført på kabelbro i kulvert mellom p.-hus og spunt frem til Malmskriverveien 18. Høyspentkabel er vist i samme trase på kart, men vi har ikke registret noe høyspentkabler i denne kulvert, sannsynlig ligger de i grøft på utsiden av spunten. Korrekt plassering må avklares i forprosjektet.

Inntakskabel til Malmskriverveien 18 er ført fra kulvert direkte inn i hovedtavlerom.

Videre er kabeltrasen ført videre i grøft langs Malmskriverveien 18 og frem til Otto Sverdrups plass.

Teletekniske fiberkabler følger samme trase.

Eksisterende høyspentkabel høyspent kabel som kommer til å ligge under utkraget bygg, må legges om slik det ligger utenfor bygget.

Lavspent- og teletekniske kabler som komme i konflikt med nybygget må legges om, kan evt føres ned i p-huset rett ved nettstasjonen B0123. Løsning må avklares med Elvia i forprosjektet.